




PO.ZUZ.2.421.286.2019.MŻ

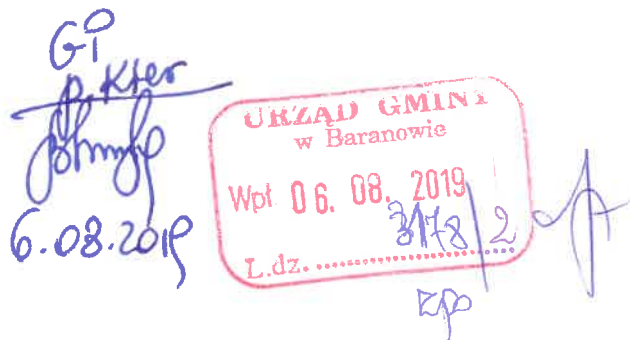

INFORMACJA

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w nawiązaniu do art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. na wniosek Pani Ilony Skiby Sekretarza gminy Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

I. Wykonanie urządzeń wodnych

1. Dwóch wylotów kanalizacji deszczowej (skrzynek rozsączających i studni chłonno-odparowującej). Kanalizacja deszczowa będzie składała się z dwóch kolektorów deszczowych $\varnothing$ 250 o łącznej długości 234,5 mb, to jest KD1 – 148,2 mb (na odcinku drogi od km 0+011,6 do km 0+159,8) i KD2 – 86,3 mb (na odcinku od km 0+253 do km 0+166,7) z odprowadzeniem wód opadowych do skrzynek rozsączających. Kolektory deszczowe wykonane zostaną z rur PVC-U lite 250 mm SN8 SDR34, z 9 studniami rewizyjnymi (teleskopowymi) i 5 studniami ściekowymi (wpustami ulicznymi) z przykanalikami z rur PVC-U lite 160 mm SN8 SDR34,
- wylot w postaci skrzynki rozsączającej – zrzut wód opadowych lub roztopowych realizowany będzie do zestawu skrzynek rozsączających poprzez studnie 6 i 7 zlokalizowanych w pasie drogowym w km 0+159,8 – 0+166,7. W celu zapewnienia właściwej retencji oraz prawidłowego rozsączenia zestaw rozsączający będzie składał się 82 skrzynek o łącznej objętości netto 16,9 m³. Zbiornik rozsączający składał się będzie z dwóch warstw skrzynek po 41 sztuk. Skrzynki posadowione zostaną na 40 centymetrowej warstwie żwiru 2-5 mm ułożonego na 30 centymetrowej poduszce z piasku. Zestaw skrzynek zostanie zabezpieczony geowłókniną.

Parametry skrzynek rozsączających			
Lokalizacja:		Pas drogowy - ul. Zielona, działka nr 198, obręb 300801_2.0008 Stupia pod Kępem	
Współrzędne geodezyjne PL-ETRF 2000	St. 6	X: 56795731,06 Y: 6502990,866	
	St. 7	X: 5679567,563 Y: 6502995,107	
Rzędna wylotów do skrzynek		169,45 m n. p. m.	
Rzędna dna skrzynek		168,83 m n. p. m.	
Materiał		PP-B	

Wymiary 1 skrzynki/zbiornika rozsączającego składającego się z 82 skrzynek (dł. x szer. x wys.)	1,2 x 0,6 x 0,3 m / 7,2 x 4,2 x 0,6 m
Pojemność brutto 1 skrzynki / zbiornika	216 dm ³ / 17,7 m ³
Współczynnik magazynowania	95,50%
Pojemność netto 1 skrzynki / zbiornika	206 dm ³ / 16,9 m ³

- wylot w postaci studni chłonno – odparowującej - z odcinka drogi długości 59 m (od km drogi 0+255 do km 314,26), wody powierzchniowo wprowadzone zostaną do studni chłonno - odparowującej z nasadą wpustową DN1000 o wysokości 3 m i pojemności 2,35 m³ zlokalizowanej w km 0+314,26,
- lokalizacja studni chłonno-odparowującej – pas drogowy, ul. Zielona, działka nr 189/3, obręb 300801_2.0008 Słupia pod Kępem.

Parametry studni chłonno - odparowującej	
Lokalizacja	Pas drogowy - ul. Zielona, działka nr 189/3, obręb 300801_2.0008 Słupia pod Kępem
Współrzędne geodezyjne PL-ETRF 2000	X: 5679449,110 Y: 6503083,150
Rzędna dna studni	166,80 m n. p. m.
Średnica studni	DN 1000
Pojemność studni	2,35 m ³

II. Usługi wodne obejmujące wprowadzanie wyżej opisanymi wylotami do urządzeń wodnych, wód opadowych lub roztopowych spływających z przebudowanej drogi gminnej – ul. Zielonej w Słupie pod Kępem, gmina Baranów w ilości:

$$Q_{\max. s} = 6,2 \text{ dm}^3/\text{s} = 0,0062 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. roczne}} = 450 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni: $F_c = 0,11 \text{ ha}$

Zredukowana powierzchnia zlewni: $F_{zr} = 0,09 \text{ ha}$

Wody opadowe lub roztopowe mogą być wprowadzane do ziemi w ilościach nie przekraczających następujących wskaźników zanieczyszczeń:

- zawiesin ogólnych – 100 mg/l,
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l.

Czas kiedy nastąpi w ciągu roku odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do ziemi T: 200 dób.

Biorąc pod uwagę zapis art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania posiadają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag, wniosków i postulatów, które należy zgłaszać do Zarządu Zlewni w Kaliszu z/s ul.

Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, Dział Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 225, w godzinach 8.00 do 15.00., w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości z sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Pouczenie

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z-CĄ DYREKTORA
Adam Nowak

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Baranowie,
2. Bożena Pośpiech,
3. Henryk Pośpiech,
4. Antoni Jeż,
5. Leszek Tyra,
6. Marcin Tyra,
7. PKP S.A.,
8. Zarząd Zlewni Wód Polskich, ZUZ a/a

