




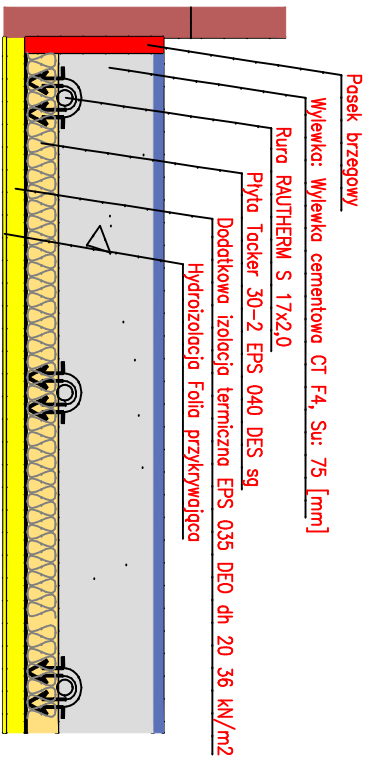

Unlimited Polymer Solutions

Rozdzielacz: ROP-2		Typ Rozdzielacz: HKV-P-7		Typ szaliki: Szaliki miedziane rozdzielacza SW SW SR		t _z = 46,2 °C		t _p = 36,8 °C		G = 380,1 [W/m]		Δp = 7,618 [Pa]	
Nr	Typ	Do odbierania	Typ rury		Średnica		G	Wsp. (C)		Δp (Pa)			
							[W/m]				[Pa]		
1	Szczelna granica	07.Sola 2_b	Rura RAUTHERM S		14x1,5		70,8	0,80		1,40			
2	Podłoga granica	07.Sola 2_a	Rura RAUTHERM S		17x2,0		101,9	1,80		2,82			
3	Podłoga granica	07.Sola 2_b	Rura RAUTHERM S		17x2,0		71,9	1,80		1,44			
4	Szczelna granica	07.Sola 2_a	Rura RAUTHERM S		14x1,5		47,0	0,40		0,82			
5	Szczelna granica	08.Szczelna z Włg	Rura RAUTHERM S		14x1,5		29,4	0,40		0,24			
6	Podłoga granica	01.Szczel	Rura RAUTHERM S		17x2,0		99,7	0,80		1,00			
7	Podłoga granica		Rura RAUTHERM S		17x2,0		12,7	0,00		0,05			

Rozdzielacz: ROP-1								
Typ Rozdzielacz: HKV-P-8								
Model wylot: 8								
Typ szaliki: Szaliki miedziane rozdzielacza SW/SW/SR								
t _z = 46,3 °C								
t _p = 36,8 °C								
G = 629,3 W/m								
Δp = 16,374 Pa								
Nr Typ	Do odbierania	Typ rury	Schemat		G [W/m]		Δp [Pa]	
1	Szczelna granica	Rura RAUTHERM S	02.Sola 1_a	14x1,5	68,8	0,80	0,97	
2	Szczelna granica	Rura RAUTHERM S	02.Sola 1_b	14x1,5	70,6	0,80	1,39	
3	Podłoga granica	Rura RAUTHERM S	02.Sola 1_a	17x2,0	92,8	1,20	2,42	
4	Podłoga granica	Rura RAUTHERM S	02.Sola 1_b	17x2,0	141,7	2,00	5,67	
5	Podłoga granica	Rura RAUTHERM S	02.Sola 1_a	17x2,0	99,0	0,80	1,22	
6	Podłoga granica	Rura RAUTHERM S	02.Sola 1_b	17x2,0	71,3	0,80	1,43	
7	Podłoga granica	Rura RAUTHERM S	02.Sola 1_a	17x2,0	69,9	0,80	0,81	
			02.Sola 1_d	17x2,0	71,5	0,80	1,43	


BEHRAN

Unified Polymer Solutions



Unifilited Polymer Solutions

- Ogrzewanie podłogowe / ściennie f. Rehan:
- rury Rauttherm S
 - przy przejściach przez dylatacja na rurach montować rury ochronne typu peszel
 - rurociągi układane na płycie systemowej Toker 30-2
 - przy podjeściu pod rozdzielacz stosować rurę prowadzącą oraz rury ochronne peszel
- VA - rozstaw rur grzejnych ogrzewania podłogowego/ściennego
- ogrzewanie ściennie

Remont pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Wroczeniu, Wroczeh dz. nr ew. 267/10.				
Projektant	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienie	Podpis
Projektant	inz. Sławomir Róbiego	10.2009	4/17/131-2/8/2001	
Sprawdził				
Nr rs.	03	Nr str.		brzoza sanitarna
skala	1:50	Rzut przekięcia	ogrzewanie podłogowe i ściennie.	

